


Tablica T4

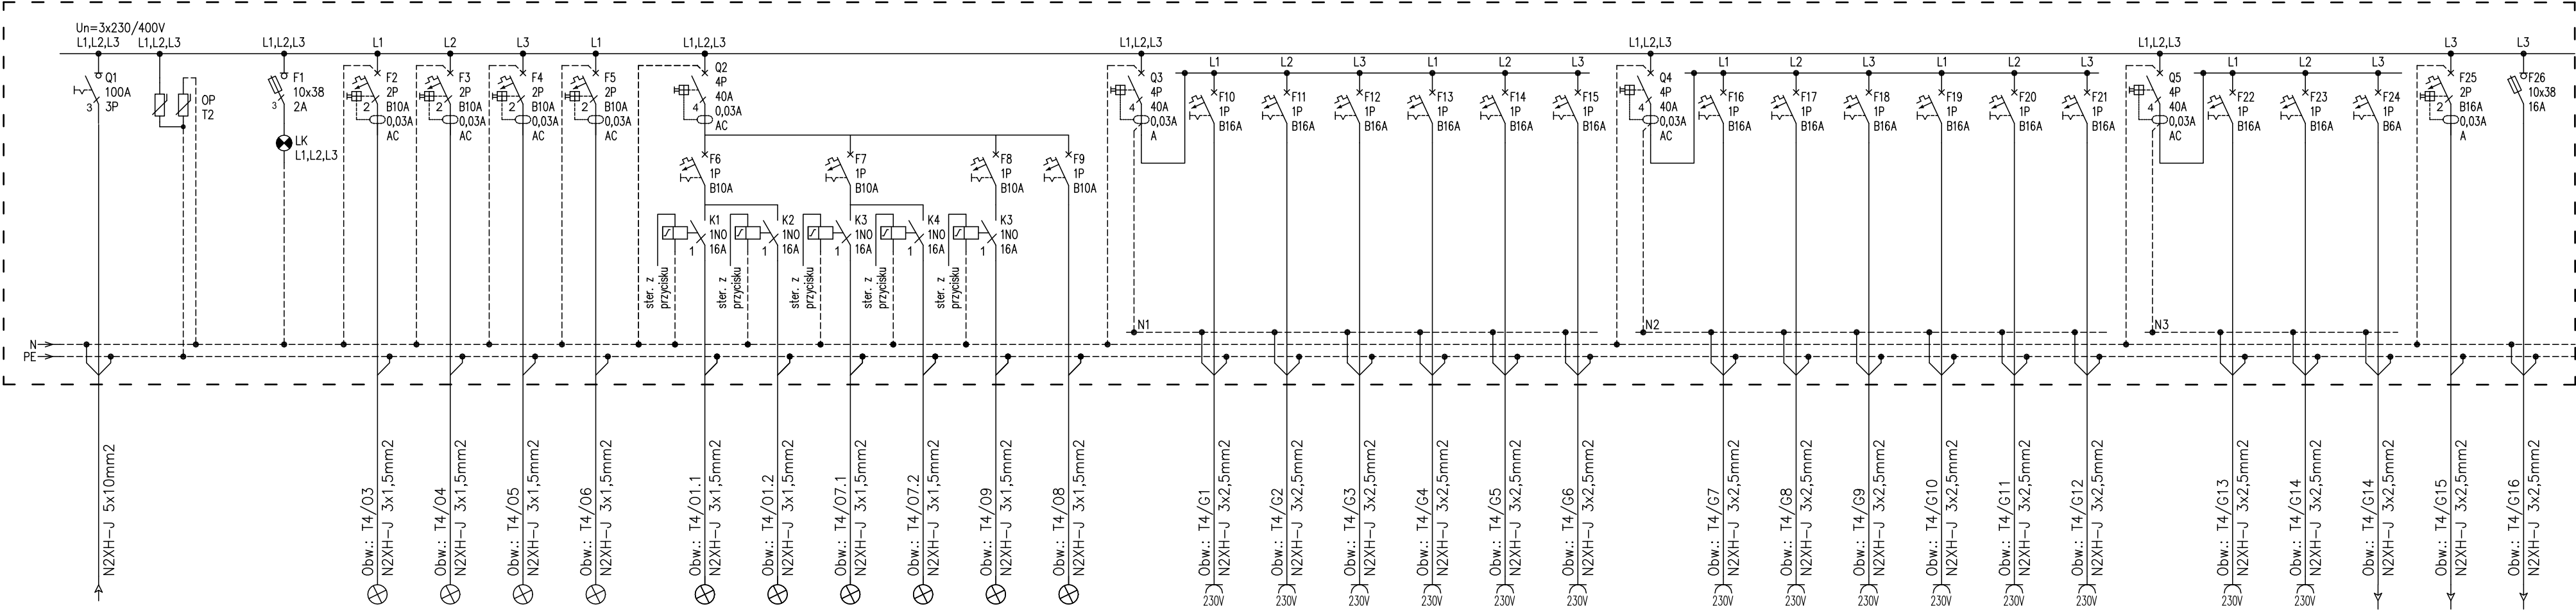

Nazwa odbioru	Zasilanie z ZKL1	Ogranicznik przepięć typu T2	Kontrola i sygnalizacja obecności napięcia	Oświetlenie pom.: WC m, klasa 1	Oświetlenie pom.: pok. higienistki, klasa 2	Oświetlenie pom.: WC k, klasa 3	Oświetlenie pom.: klasa 4	Oświetlenie pom.: komunikacja 3	Oświetlenie pom.: komunikacja 4	Oświetlenie pom.: sala gimnastyczna	Oświetlenie pom.: sala gimnastyczna	Oświetlenie pom.: komunikacja 2	Oświetlenie pom.: przebieralnia, umywalnie, WC	Wyłącznik różnicowoprądowy	Gniazda 230V pom.: klasa 1	Gniazda 230V pom.: klasa 2, pok. higienistki	Gniazda 230V pom.: klasa 4	Gniazda 230V pom.: klasa 3	Gniazda 230V pom.: klasa 3	Gniazda 230V pom.: klasa 3	Wyłącznik różnicowoprądowy	Gniazda 230V pom.: przebieralnia k., komunikacja 4, wc k.	Gniazda 230V pom.: komunikacja 3, wc m.	Gniazda 230V pom.: komunikacja 2, wc personelu	Gniazda 230V pom.: sala gimnastyczna	Gniazda 230V pom.: umywalnie	Gniazda 230V pom.: przebieralnia m., magazyn, pokój trenera, komunikacja 2,	Wyłącznik różnicowoprądowy	Gniazda 230V pom.: przebieralnia m.-suszarki	Gniazda 230V pom.: przebieralnia k.-suszarki	Wypust 230V: pok. higienistki – ekspander SSWin	Wypust kablowy 230V: magazyn – LPD3	Wypust kablowy 230V: sala lekcyjna – centrala wentylacyjna
moc zainst.				0,43kW	0,39kW	0,43kW	0,26kW	0,13kW	0,1kW	0,28kW	0,28kW	0,13kW	0,33kW		1,3kW	2kW	1,3kW	1,4kW	0,9kW	1,8kW		1kW	0,6kW	0,8kW	1kW	0,4kW	1kW		3kW	3kW		1kW	2,8kW

OBUDOWA:

Typ: obudowa 5x26 mod.
Montaż: podtynkowy
Stopień ochrony: IP30
II klasa ochronności
Głębokość: 110mm
Zamykana na klucz: tak

DANE ENERGETYCZNE:

- Napięcie zasilania Uz = 400/230V AC
- Układ sieci - TN-S
- Moc zainstalowana Pz = 25,8kW
- Moc szczytowa Ps =14kW

obiekt: BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY PRZY UL. TECHNIKÓW 18 W CHELMIE ŚLĄSKIM (dz. nr 1149/32, 1059/32)		
temat: PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY OBIEKTU ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA JEGO CZĘŚCI NA ODDZIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, ŻŁOBEK ORAZ DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA ZE ZMIANĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU I WYKONANIEM MIEJSC POSTOJOWYCH	data: 05.2022 r.	
treść: Schemat tablicy T4 (szkoła)	skala: —	
projektował/nr uprawn.: mgr inż. Szymon Skrobol upr. nr SLK/3438/POOE/10	nr rys: IE-13	
sprawdzał/nr uprawn.: mgr inż. Błażej Miguła upr. nr SLK/2264/POOE/08		