


Tablica T1

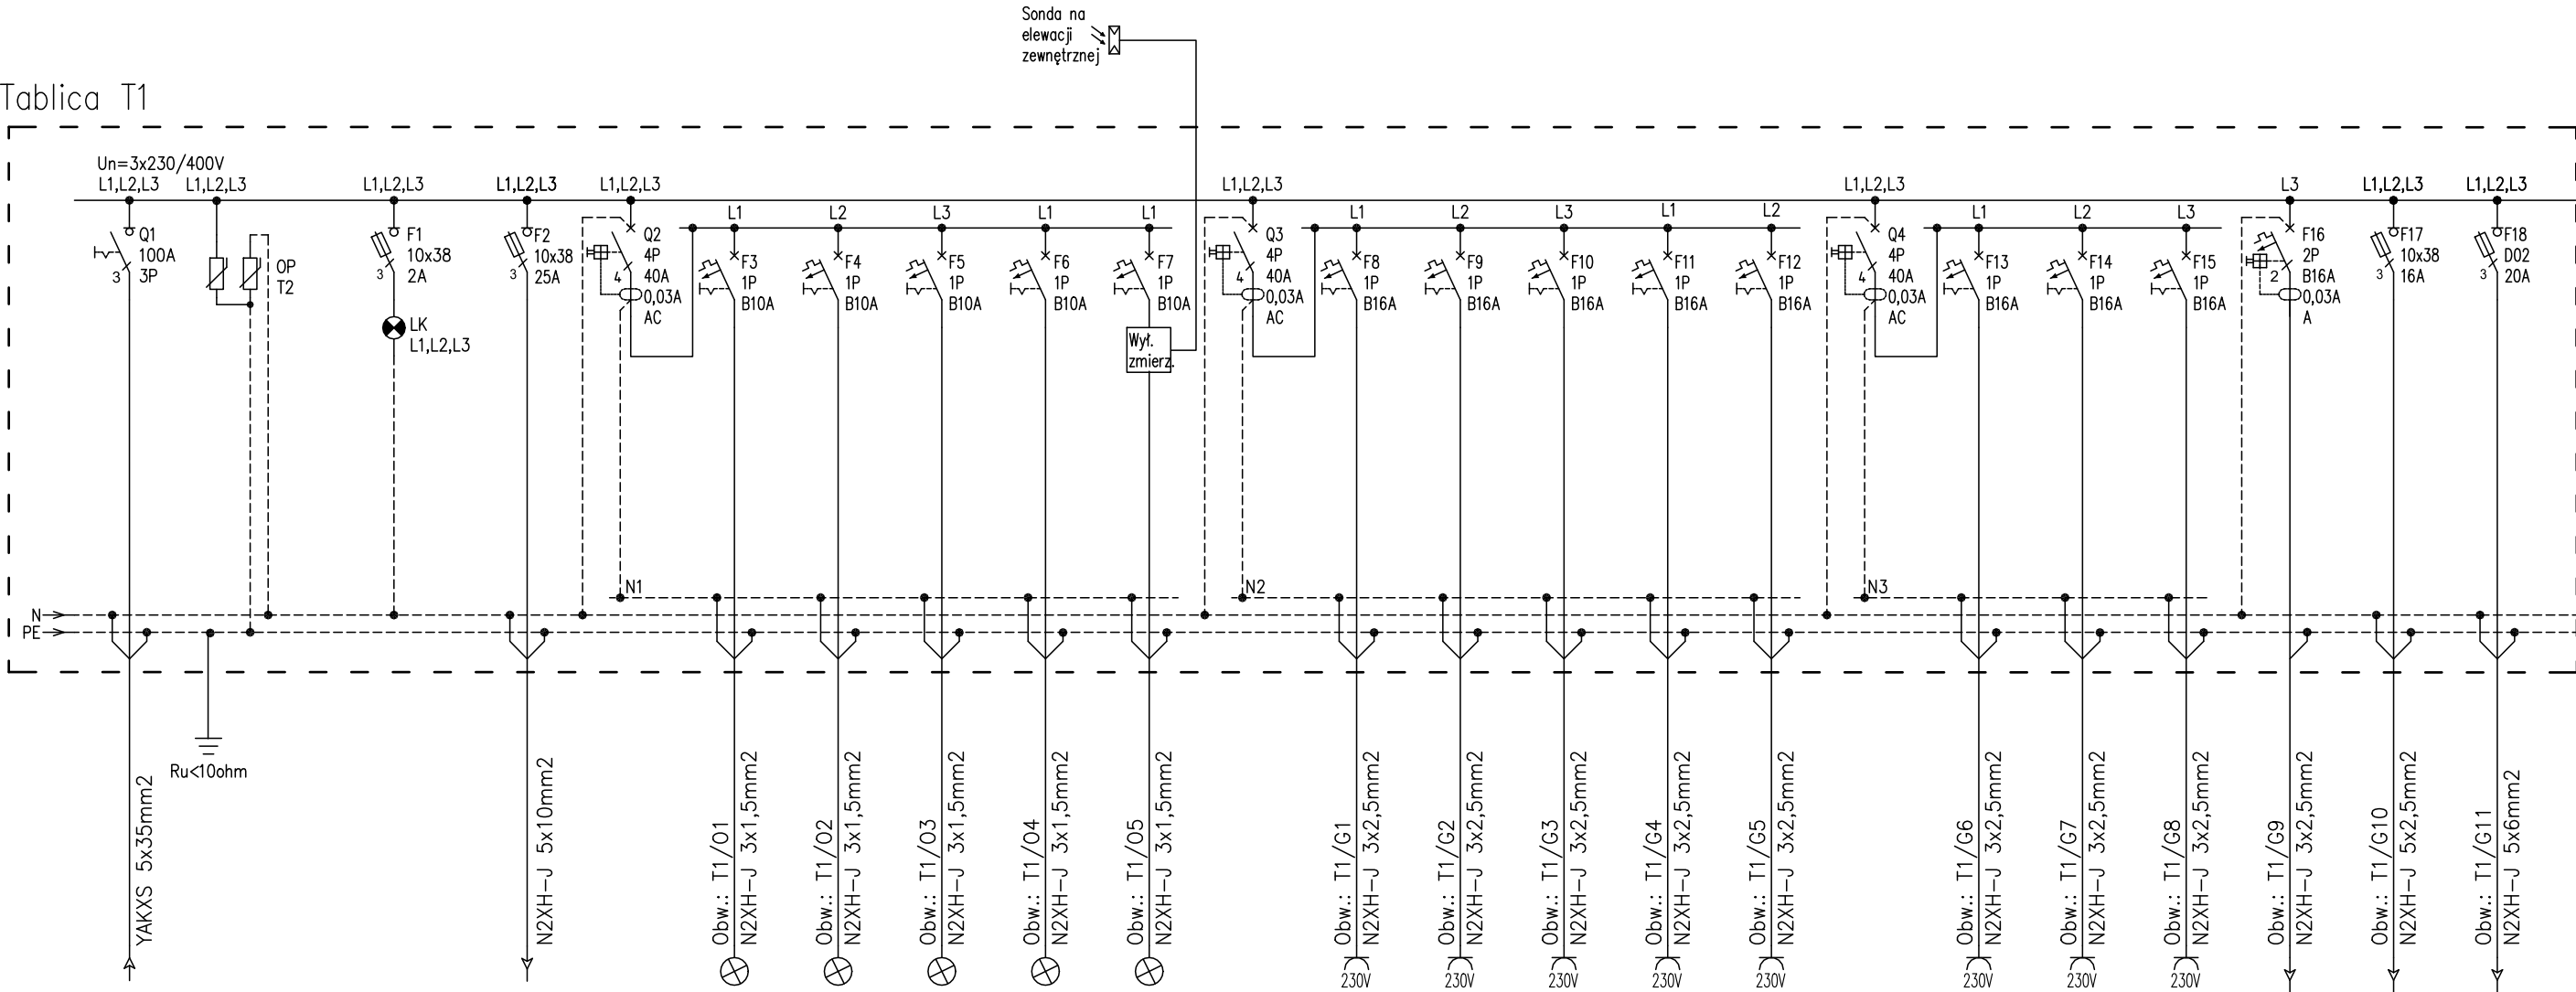

Nazwa odbioru	
Zasilanie z złącza ZKWG	
Ogranicznik przepięć klasy T2	
Kontrola i sygnalizacja obecności napięcia	
Tablica bezpiecznikowa T2	
Wyłącznik różnicowoprądowy	
Oświetlenie pom. nr: 002; 003; 005; 013	0,26kW
Oświetlenie pom. nr: 008 - 012; 014	0,32kW
Oświetlenie pom. nr: 006; 007; 018; 019	0,31kW
Oświetlenie pom. nr: 015 - 017	0,22kW
Oświetlenie przed wejście głównym	0,03kW
Wyłącznik różnicowoprądowy	
Gniazda 230V pom. nr: 002-004; 006; 013	1,2kW
Gniazda 230V pom. nr: 008 - 011	0,8kW
Gniazda 230V pom. nr: 007; 019	2,1kW
Gniazda 230V pom. nr: 018	1,9kW
Gniazda 230V pom. nr: 005; 017	2,1kW
Wyłącznik różnicowoprądowy	
Gniazda 230V pom. nr: 015; 016; 001	1,35kW
Gniazda 230V pom. nr: 001	0,9kW
Gniazda 230V pom. nr: 012; 012a; 014	2,3kW
Wypust kablowy 230V pom. nr: 006 - punkt dystrybucyjny LPD3	1,5kW
Wypust kablowy 400V: pom. nr: 006 - centrala wentylacyjna	1kW
Wypust kablowy 400V: pom. nr: 109 - rozdzielnica PV2	

moc zainst.

OBUDOWA:

Typ: obudowa 4x26 mod.  
Montaż: podtynkowy  
Stopień ochrony: IP30  
II klasa ochronności  
Głębokość: 110mm  
Zamykana na klucz

DANE ENERGETYCZNE:

- Napięcie zasilania  $U_z = 400/230V$  AC
- Układ sieci - TN-S
- Moc zainstalowana  $P_z = 16,3kW$
- Moc szczytowa  $P_s = 8,2kW$

inwestor:	GMINA CHEŁM ŚLĄSKI UL. KONARSKIEGO 2 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI
obiekt:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHEŁMIE ŚLĄSKIM PRZY UL. KARŁOWICZA 21, działki nr 182/2
temat:	PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI OBIEKTU
treść:	SCHEMAT TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ T1
autor/nr uprawn.	mgr inż. Szymon Skrobol upr. nr SLK/3438/POOE/10
mgr inż. Błażej Miguła upr. nr SLK/2264/POOE/08	nr rys: IE-12