

3N-50Hz/400/230 TN-C

PL

TL-3F

FZ 32A 3P

FW 50A 160A

Zaisk PEN 50mm² PE


PEN

YAKXS 4x35mm² + FeZn 25x4mm

Do złącza ZKVG

Połączenie z ist. przytaczem napowietrznym

YAKXS 4x35mm²

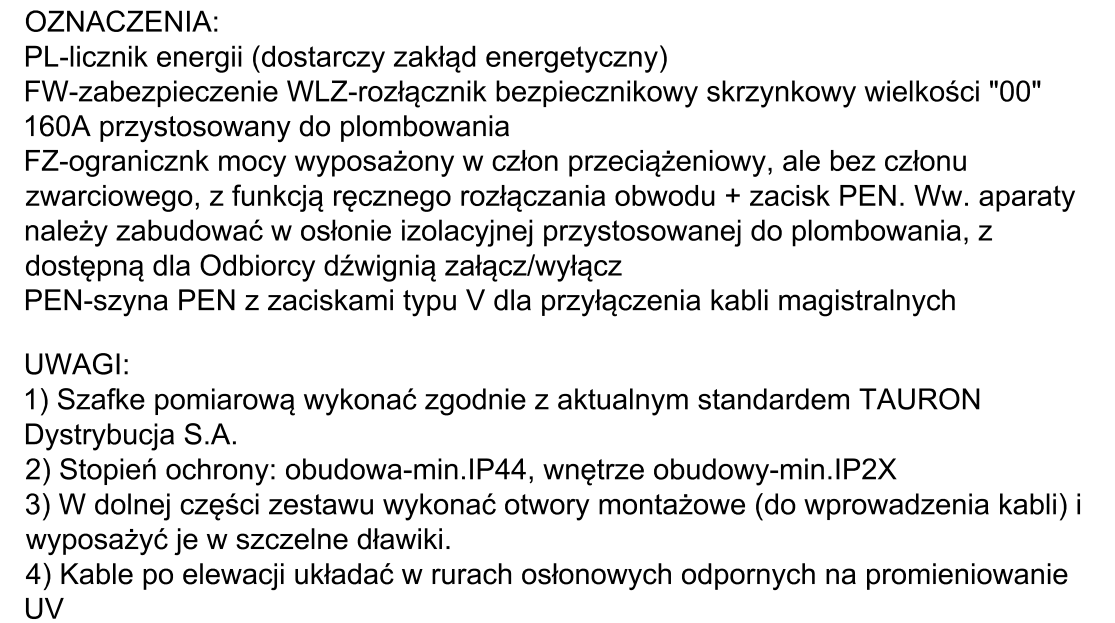

inwestor:	GMINA CHEŁM ŚLĄSKI UL. KONARSKIEGO 2 41-403 CHEŁM ŚLĄSKI		
obiekt:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CHELMIE ŚLĄSKIM PRZY UL. KARŁOWICZA 21, działki nr 182/2		
temat:	PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI OBIEKTU		
treść:	SCHEMAT SZAFKI POMIAROWEJ		data: 06.2022r.
autor/nr uprawn.	mgr inż. Szymon Skrobel upr. nr SLK/3438/POOE/10		skala: -
sprawdził/nr uprawn.	mgr inż. Błażej Miguła upr. nr SLK/2264/POOE/08		nr rys: IE-10