



PROFIL PODŁUŻNY PROJEKTOWANYCH KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH nN-0,4kV

PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU - A
"ZIELENIEC"

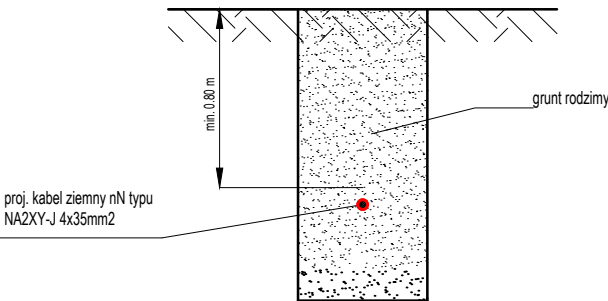

PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU - B
"JEZDNIĄ / CHODNIK"

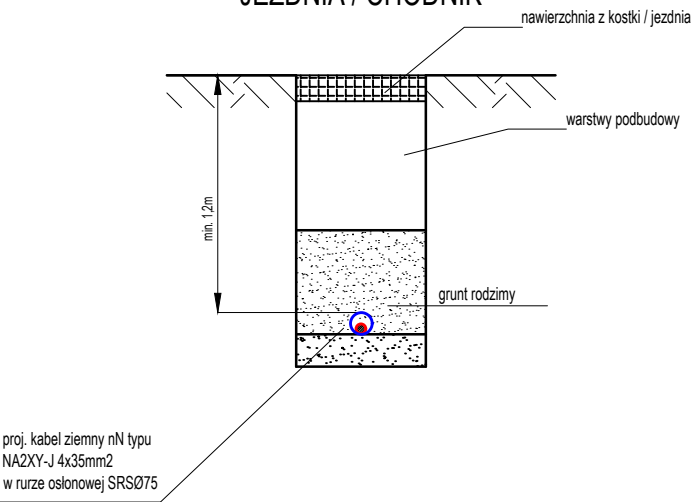

COPCO Plus Sp. z o.o.
ul. Wspólna 23,
41-407 Imielin

Inwestycja	Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV oświetlenia ulicznego w m. Chelm Śląski ul. Spacerowa dz. ew. 778/53, 995/54, 779/53 w ramach zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej w Chelmie Śląskim”				
Lokalizacja	dz. 778/53, 995/54, 779/53; jed. ewid. 241405_2 Chelm Śląski, obręb 0002 Kopciowice				
Inwestor	Gmina Chelm Śląski ul. Konarskiego 2, 41-403 Chelm Śląski				
Stadium	PROJEKT TECHNICZNY		Branża	ELEKTRYCZNA	
Projektant	mgr inż. Marcin Badura	upr. nr MAP/0343/PWBE/17 specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech Bała	upr. nr MAP/0157/POOE/07 specjalność instalacyjna w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych			
Tytuł rysunku	Profil wykopu				
Data	grudzień 2025	Skala	-	Nr rysunku	E-05